ASK 205.5

Měřicí transformátor proudu násuvný

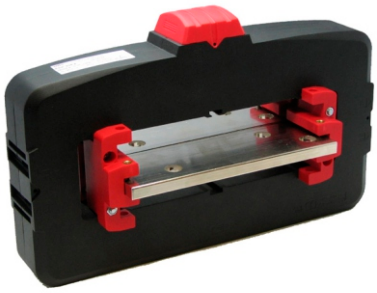

Možnost volby umístění sekundárních svorek (viz. strana 63).

Primární pas	230 x 60 mm
Primární pas s držákem přípojnic	3 x 200 x 10 mm
Šířka	306 mm
Výška	192 mm

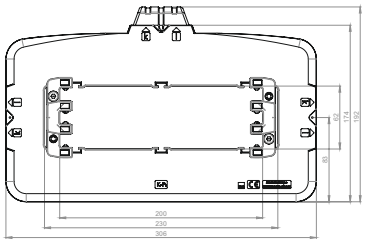





	Sekundární proud [A] / Třída přesnosti			
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	5 A tř. 1 Obj. číslo	5 A tř. 0,5 Obj. číslo	1 A tř. 1 Obj. číslo	1 A tř. 0,5 Obj. číslo
1200	5	2050006023-x	2050005023-x	2050206023-x	2050205023-x
	10	2050006024-x	2050005001-x	2050206024-x	2050205001-x
	15	2050006001-x	2050005024-x	2050206001-x	2050205024-x
1250	5	2050006025-x	2050005025-x	2050206025-x	2050205025-x
	10	2050006026-x	2050005002-x	2050206026-x	2050205002-x
	15	2050006002-x	2050005026-x	2050206002-x	2050205026-x
1500	5	2050006027-x	2050005027-x	2050206027-x	2050205027-x
	10	2050006028-x	2050005003-x	2050206028-x	2050205503-x
	15	2050006003-x	2050005004-x	2050206003-x	2050205004-x
	30	2050006004-x		2050206004-x	
1600	5	2050006029-x	2050005028-x		
	10	2050006030-x	2050005029-x	2050206029-x	2050205028-x
	15	2050006005-x	2050005005-x	2050206005-x	2050205005-x
	30	2050006006-x		2050206006-x	
2000	10	2050006031-x	2050005030-x	2050206030-x	2050205029-x
	15	2050006032-x	2050005006-x	2050206031-x	2050205006-x
	30	2050006007-x	2050005007-x	2050206007-x	2050205007-x
2500	10	2050006033-x	2050005031-x	2050206032-x	2050205030-x
	15	2050006034-x	2050005008-x	2050206033-x	2050205508-x
	30	2050006035-x	2050005009-x	2050206034-x	2050205009-x
3000	10	2050006036-x	2050005032-x	2050206035-x	2050205031-x
	15	2050006037-x	2050005010-x	2050206036-x	2050205010-x
	30	2050006038-x	2050005011-x	2050206037-x	2050205011-x
	45	2050006009-x		2050206009-x	
4000	15	2050006039-x	2050005033-x	2050206038-x	2050205032-x
	30	2050006010-x	2050005012-x	2050206010-x	2050205012-x
	60	2050006011-x		2050206011-x	
5000	15	2050006040-x	2050005034-x	2050206039-x	2050205033-x
	30	2050006013-x	2050005014-x	2050206013-x	2050205014-x
	60	2050006014-x		2050206014-x	

		Obj. číslo
	Držáky přípojnic	59090

ASK 165.5, ASK 205.5

Umístění standardních svorek

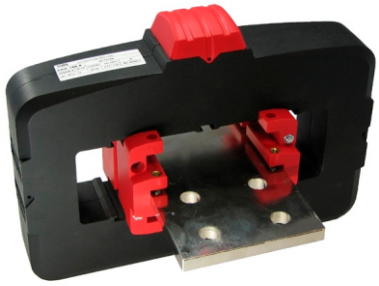

Pro zjednodušení připojení sekundárních svorek transformátoru proudu typu ASK 165.5 je možné si vybrat jednu ze tří pozic těchto svorek. Číslo vybrané pozice je nutno uvést místo „x“ v objednacím čísle.

Umístění sekundárních svorek
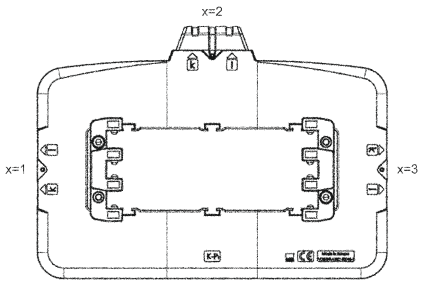
Pozice č. 2 - standardní